


工程项目竣工验收单

项目名称	2024年银川市兴庆区农业设施用房清洁取暖改造项目	建设单位	银川市兴庆区农业农村和水务局
------	---------------------------	------	----------------

设计要求

宁夏东泽农牧科技有限公司：额定功率：60KW，微波功率：50KW，压力：0.6MPa，出水温度：60℃，额定电压：380V，微波频率：2450MHz，尺寸：1703mm*1280mm*1550mm，流量：30m³/h

建设单位（盖章）：

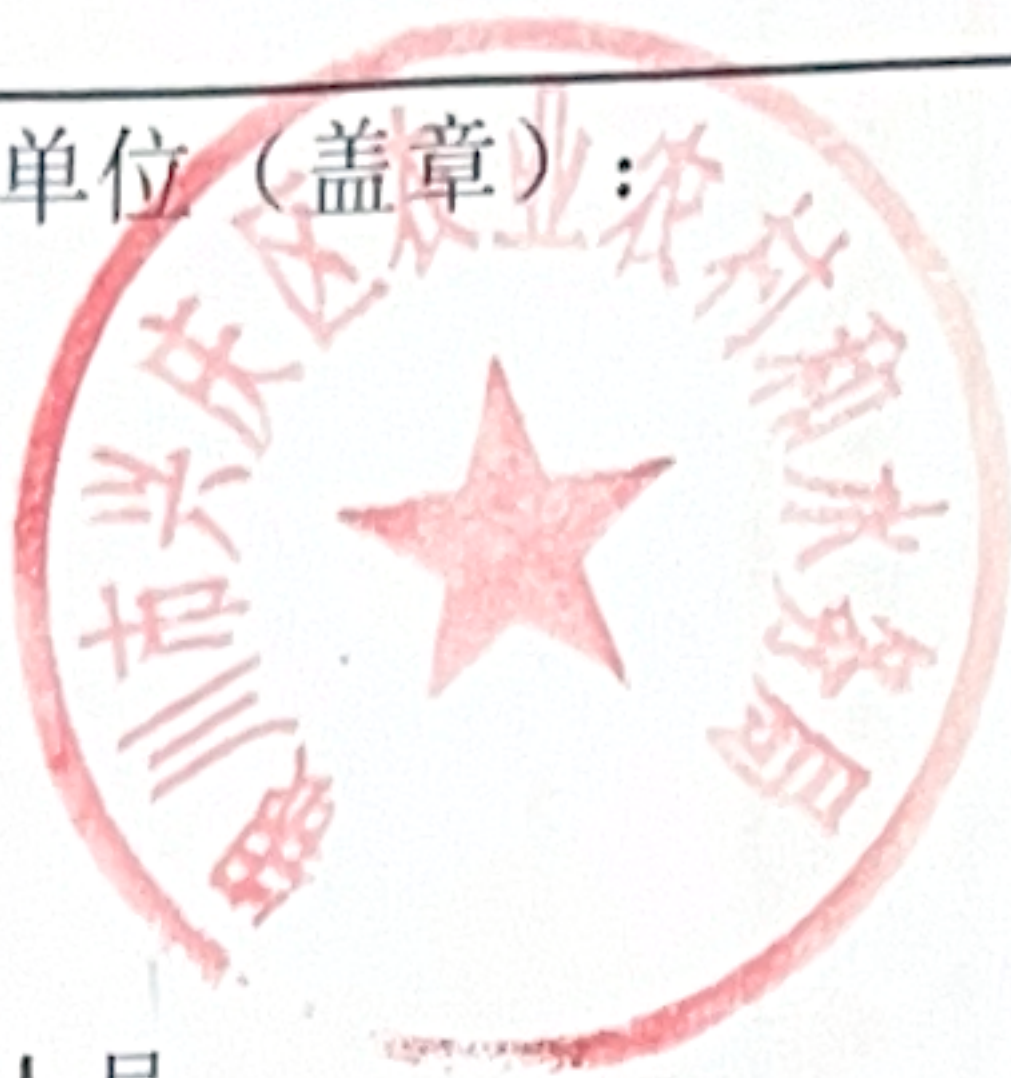

验收人员：

刘慧

项目管理单位（盖章）：



施工单位（盖章）：



马东

验收专家签字：

现场设备符合竣工验收单参数，项目质量效果良好。

魏海 杨燕 仝合秋

2025年11月4日

2024 年银川市兴庆区农业设施用房清洁取暖改造项目验收表

实施单位：宁夏东泽农牧科技有限公司

序号	验收部位	验收要求	验收结论
1	清洁取暖设备型号与参数	设备型号与参数：核对设备铭牌信息是否与设计一致，是否具有合格证；	合格
2	安装位置与固定	远离火源、易燃物及积水区域（农业设施常见风险点）；	合格
3		设备基础牢固，安装水平度、垂直度符合要求；	合格
4		燃气设备等需与卧室或人员活动区有效隔离，预留足够操作与检修空间（ $\geq 0.6m$ ）、	合格
5	管道与连接	管道材质（如PPR热水管）、规格正确，无破损；	合格
6		接口严密（打压试验合格，如水压试验压力为工作压力的 1.5 倍，保压 30 分钟无泄漏	合格
7		坡度符合要求（自然循环系统：气水同向 0.5%~1%，逆向>1%；强制循环系统按设计），利于排气和泄水。	合格
8		保温层完整（厚度达标，无接缝开裂或脱落，减少热量损失）	合格
10	系统调试及运行	水泵、风机转向正确，无异常振动或噪音；电机过载、漏电保护等自动控制功能灵敏可靠	合格
11		温控、水位、压力仪表显示正常；	合格
15	电器安装（如有）	配电箱标识清晰，回路保护装置（如剩余电流断路器）正常工作	合格

验收组成员签字：

魏东 杨超 任合斌

2025 年 11 月 4 日